TUNING INDICATOR with two systems of different sensitivity
INDICATEUR D'ACCORD avec deux systèmes de sensibilité différente
ABSTIMMANZEIGEROHRE mit zwei Systemen von verschiedener Empfindlichkeit

Heating: indirect by A.C. or D.C.; series supply
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; alimentation en série
Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serienspeisung

V_f = 12,6 V
I_f = 100 mA

Dimensions in mm; Dimensions en mm
Abmessungen in mm

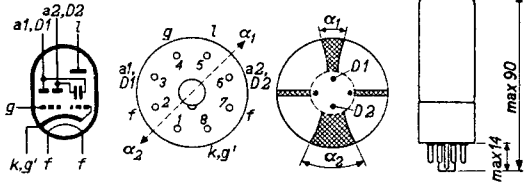

Base, culot, Fuss: Octal

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

$V_b=V_l$	=	100	200	V
R_{a1} = R_{a2}	=	1,0	1,0	MΩ
I_l (V_g = 0 V)	= approx.	0,4	1,4	mA
V_g ($\alpha_1=\alpha_2=90^o$)	=	0	0	V
V_g (α_1 = min.)	=	-2,5	-4,2	V
V_g (α_2 = min.)	=	-8	-12,5	V

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_{a1_o}	= max. 550 V	V_l	= max. 250 V
V_{a1}	= max. 250 V	V_g (I_g=+0,3μA)	= max. -1,3 V
V_{a2_o}	= max. 550 V	R_g	= max. 3 MΩ
V_{a2}	= max. 250 V	R_{kf}	= max. 20 kΩ
V_{l_o}	= max. 550 V	V_{kf}	= max. 150 V

UM 34

PHILIPS

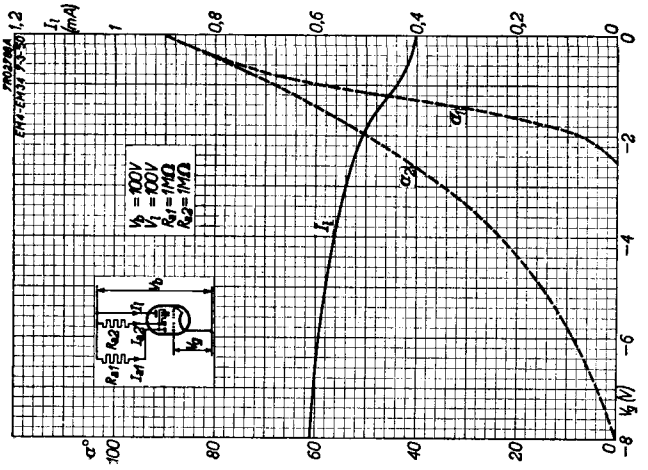

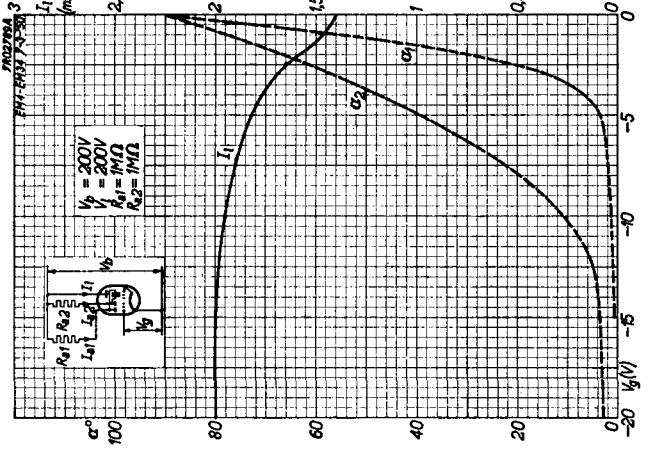

PHILIPS

Electronic Tube HANDBOOK

UM34

page	sheet	date
1	1	1950.11.11
2	A	1950.11.11
3	FP	2000.07.09